ООО «ТЭС»
142714, Московская область, г.о. Ленинский, с. Молоково, ул. Ленина, д. 77
Телефон: 8(800) 333-18-67
E-mail: info@tesrussia.ru

ПАСПОРТ ТОВАРА № _____

Обозначение изделия:
(пример)

DUYAR® Y - 4030 Ду 25 Ру 20,7

- Условное давление Ру (маркируется на корпусе крана)
- Условный диаметр Ду 25 мм(маркируется на корпусе крана)
- Тип крана
- Торговая марка

Наименование изделия:
Контрольно-дренажный кран DUYAR Y-4030

Предприятие изготовитель: «DUYAR VANA MAKINA SANAYI VE TICARET A.S» Ugur Mumcu Mah. 2347. Sok. №:7 34265 Sultangazi, Istanbul, Turkey (Турция)»


Продавец: ООО «ТЭС»


1. Область применения:


Контрольно-дренажный кран Y-4030 используется для проведения испытаний и технического обслуживания водозаполненных спринклерных систем пожаротушения. Кран имеет испытательное отверстие для оросителей, защищенное от несанкционированного доступа смотровое отверстие, закрытое стеклом, для визуального контроля. Благодаря испытательному отверстию создается поток, эквивалентный потоку, проходящий через один спринклер. Который позволяет проверить сигнальные устройства на линиях в случае наличия потока воды в спрнклере.
Кран имеет 3 рабочих положения : TEST, DRAIN, OFF.

2. Основные технические данные и характеристики

Изделие должно использоваться при давлении и температуре, не превышающих максимально допустимых значений:

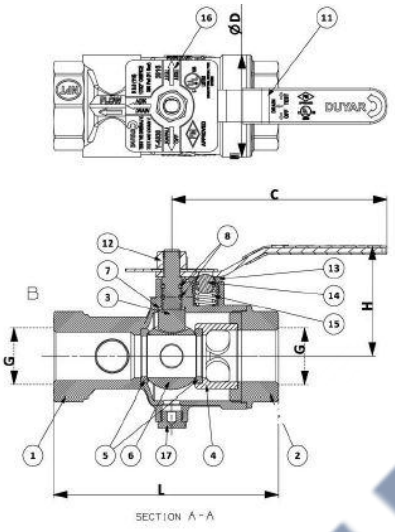



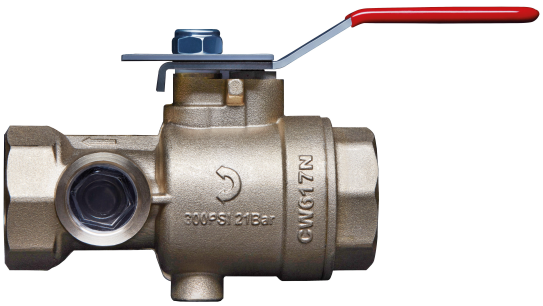

Спецификация материалов

№	Наименование детали	Кол-во	Материал
1	Корпус	1	CW617N/латунь
2	Крышка	1	CW617N/латунь
3	Шток	1	AISI-304/нержавеющая сталь
4	Удлинитель крышки	1	CW617N/латунь
5	Тефлоновое кольцо/седло шарового крана	2	PTFE
6	Шар	1	CW617N/латунь
7	Уплотнение штока	2	PTFE
8	Уплотнительное кольцо круглого сечения	2	EPDM
9	Смотровое окно	2	Полимер на основе акронитрила
10	Кронштейн смотрового окна	2	EPDM
11	Рычаг	1	St37/сталь (с виниловым покрытием)
12	Гайка с фиброй	1	6.8/сталь
13	Центрирующее кольцо шарикового подшипника	1	C-1040/сталь
14	Шар подшипника	1	AISI-304/нержавеющая сталь
15	Пружина	1	AISI -302 нержавеющая сталь/пружинная сталь
16	Заводская табличка	1	AISI-304/нержавеющая сталь
17	Заглушка	1	Латунь

*Диаметры отверстия K-5,6, K-8,0 одобрены UL и FM

DUYAR.SU

ООО «ТЭС»
142714, Московская область, г.о. Ленинский, с. Молоково, ул. Ленина, д. 77
Телефон: 8(800) 333-18-67
E-mail: info@tesrussia.ru

Основные технические характеристики		
Наименование параметра		Примечание
Диаметр отверстия:	К-5,6 (80), К-8,0 (115), К11,2 (160), К-14 (200).	
Размеры	Dn25 - Dn5 0 / 1"-2 "'.	
Номинальное давление:	300 фунтов/кв.дюйм (20,7 бар)	
Рабочая темпера тура:	-10°С/+120°С	

3. Комплектация
В комплект поставки входит:
-контрольно-дренажный кран
-упаковка
-паспорт (предоставляется по запросу в электронной форме)
-руководство по эксплуатации (предоставляется по запросу в электронной форме)

4. Подготовка изделия к работе и эксплуатация

Кран поставляется потребителю полностью подготовленным кработе и не требует дополнительной регулировки и технического обслуживания в процессе эксплуатации. Установка и демонтаж изделия, а также любые операции по ремонту илирегулировке должны производиться при отсутст вии давле н ия в системе. Рекомендуется проводить монтаж шарового крана в положении«открыто ».Наличие отвода (полусгона) позволяет монтировать и демонтировать кран без демонтажа тру бопровода.Пе ред устано вкой шарового кра на трубоп ров од должен быть -очищенотокалины и ржавчины. Системы отопления, водоснабжени я, трубоп р оводыкотел ьных по окончан ии мон тажа до лжны быт ь промыты вод ой до выхода ее без механических взвесей.Ша ровой кра н не должен испытывать нагрузок от трубопровода (изгиб, сжатие, растяжение, кручение, перекосы, вибрация, несоосность патрубков, неравномерность затяжки). При необходимости должны использовать рожковые и разводные ключи.

5. Хранение и транспортировка

Краны должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя в сухом, прохладном, защищенном от воздействий атмосферных осадков месте. Клапаны транспортируются всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. При транспортировании клапанов должна обеспечиваться защита от механических повреждений и прямого воздействия атмосферных осадков. При транспортировании и хранении клапан должен быть в закрытом положении. Бросать клапаны не допускается. Клапан следует хранить в сухом помещении при температуре воздуха в интервале от +5 до +15 °С и относительной влажности 40 - 60 %.

6. Приемка и испытания

Продукция, указанная в паспорте, изготовлена, испытана и принята в соответствии с действующей технической документацией изготовителя.

7. Утилизация

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с З

8. Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента продажи. Гарантия распространяется на оборудование установленное и используемое в соответствии с инструкциями по установке и техническимихарактеристиками изделия, описанными в данном паспорте или техническом описании.

подпись	Инженер по качеству	М.П.
ФИО:		

Продукция сертифицирована в системе сертификации ЕАЭС

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-TR.АД07.В.01598/19

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (ТР ТС 0 10/20 11)

DUYAR.UA